


Deur CV-lokaal open tijdens de luchtdichtheidstest

- CV-lokaal behoort tot het beschermd volume
- vloeroppervlakte van CV-lokaal telt mee als netto vloeroppervlakte

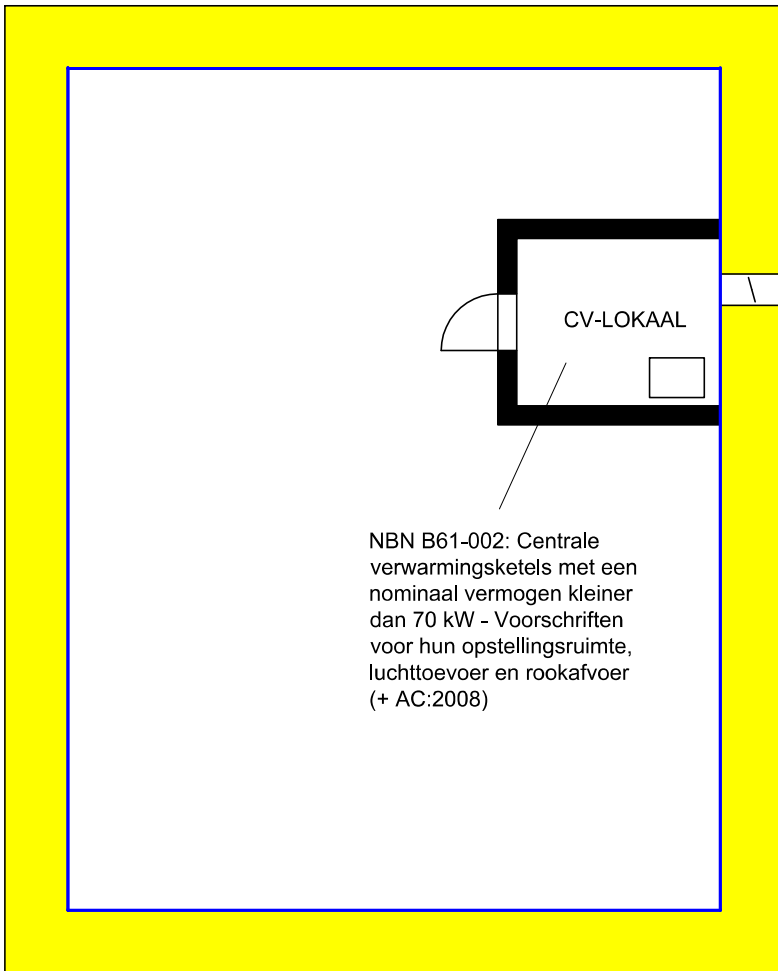


NBN B61-002: Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer (+ AC:2008)

Klep die in normale gebruikstoestand open staat voor natuurlijke ventilatie van het CV-lokaal

Deur CV-lokaal toe tijdens de luchtdichtheidstest

- Deur moet in normale gebruikstoestand ook toe zijn (deurpomp, geen standaard deurklink aanwezig)
- CV-lokaal dient in de energieberekeningen aanzien te worden als aangrenzend onverwarmde ruimte
- vloeroppervlakte van CV-lokaal telt niet mee in de netto vloeroppervlakte

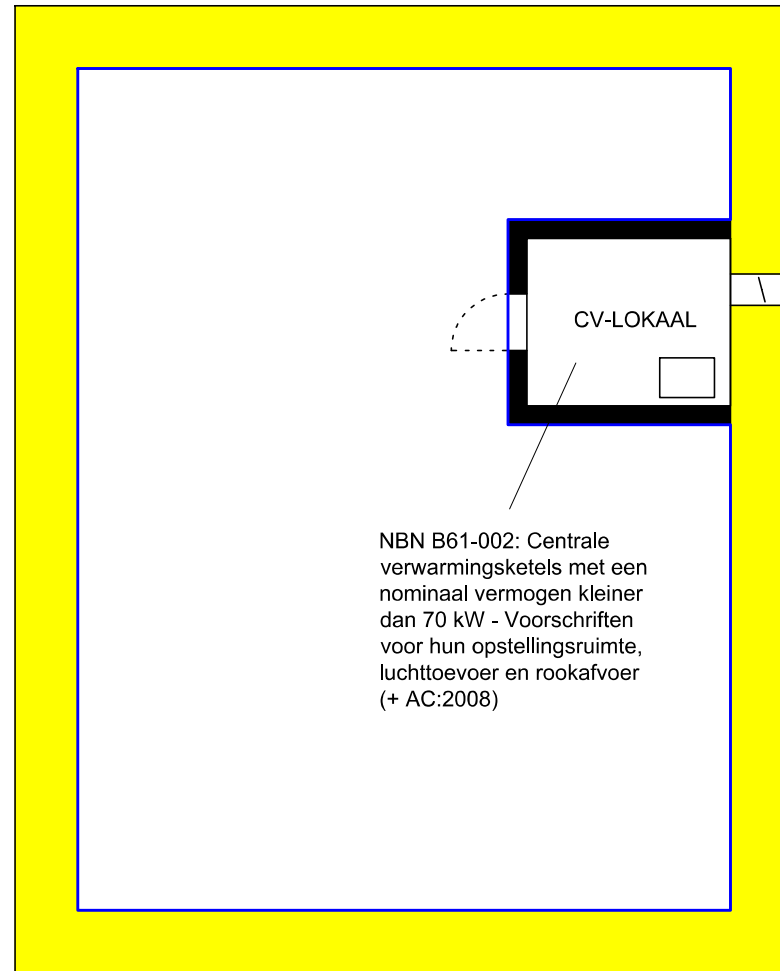

NBN B61-002: Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer (+ AC:2008)

Klep die in normale gebruikstoestand open staat voor natuurlijke ventilatie van het CV-lokaal